

Таймер с ЖК-дисплеем размера DIN Ш48 x B24 мм, предназначенный только для индикации

Свойства и преимущества


- Усовершенствованная версия серии LE7N
- Компактный индикатор
- Встроенная литиевая батарея
- Клеммы с винтовыми зажимами (с защитной крышкой)
- ЖК-дисплей
- Встроенный микропроцессор
- Степень защиты IP66 (только со стороны передней панели)



 Перед включением ознакомиться с разделом "Меры предосторожности" в руководстве по эксплуатации.



Информация для заказа

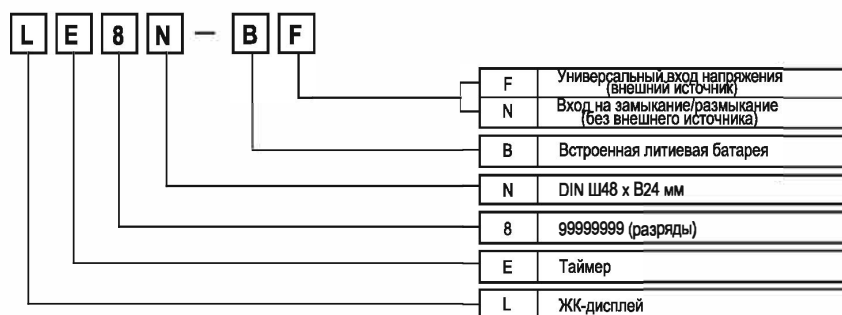

Технические характеристики


Серия	LE8N-BN		LE8N-BF
Число разрядов	8 разрядов		
Дисплей	ЖК-дисплей с гашением незначащих нулей (высота: 8,7 мм)		
Режим работы	Прямой счет		
Источник питания	Встроенная литиевая батарея		
Тип входа	Вход на замыкание/размыкание (внутренний источник)		Универсальный вход напряжения (внешний источник)
Вход СТАРТ	Полное сопротивление при КЗ: 10 кОм (ВКЛ); остаточное напряжение: макс. 0,5 В Полное сопротивление разомкнутой цепи: 500 кОм (ВЫКЛ)		Уровень "1": 24...240 В~ / 6...240 В= Уровень "0": 0...2 В~ / 0...2,4 В=
Вход СБРОС	Вход на замыкание/размыкание (внутренний источник)		
Мин. длительность сигнала СБРОС	Мин. 20мс		
Диапазон времени (TS1)	(+1)	9999.59.59(ч.мин.с), 99999.59.9 (ч.м), 999999.59 (ч.м)	
Диапазон времени (TS2)	(+1)	9999Н59.9(ч.мин), 99999Н59(ч.мин), 999999Н.9(ч)	
Погрешность времени	±0,01% (погрешность по времени, погрешность по температуре)		
Срок службы батареи	Приблиз. 10 лет (при 20°С)		
Внешний переключатель	SW1 (фронтальная кнопка сброса), SW2 (выбираемый переключатель времени)		
Сопротивление изоляции	Мин. 100 МОм (измеряется мегаомметром при 500 В=)		
Испытательное напряжение изоляции	(+2)	2000 В~ 60 Гц в течение 1 мин	
Вибрация	Предельная	Частота 10...55 Гц, амплитуда 0,75 мм по 1 часу по каждой из осей X, Y и Z	
	Допустимая	Частота 10...55 Гц, амплитуда 0,3 мм по 10 минут по каждой из осей X, Y и Z	
Ударо-прочность	Предельная	300 м/с (приблиз. 30G) по 3 раза по каждой из осей X, Y, Z	
	Допустимая	100 м/с (приблиз. 10G) по 3 раза по каждой из осей X, Y, Z	
Температура окружающей среды	от -10 до +55°С (в незамерзающем состоянии)		
Температура хранения	от -25 до +65°С (в незамерзающем состоянии)		
Влажность окружающей среды	от 35 до 85% (относительная влажность)		
Сертификаты			
Вес	Приб.: 58 г.		

(+1) TS1 и TS2 выбирается с помощью внутренней перемычки (JP1).

(+2) Вход на замыкание/размыкание: между всеми клеммами и корпусом; Универсальный вход напряжения: между [клеммой входа запуска и клеммой входа сброса] и [всеми остальными клеммами и корпусом].


Подсоединение

С внутренним источником питания

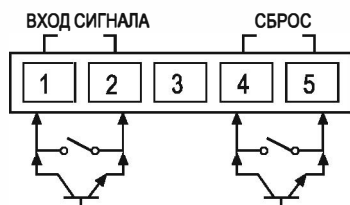

- Нагрузка на коммутирующее устройство 5 мА.
- Клеммы 2 и 5 имеют соединение внутри (без изоляции)



Универсальный вход по напряжению

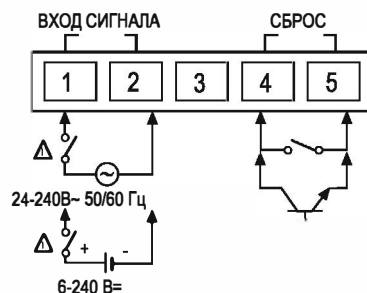


- Клеммы 1, 2 и 4, 5 изолированы

Габаритные размеры

Консоль

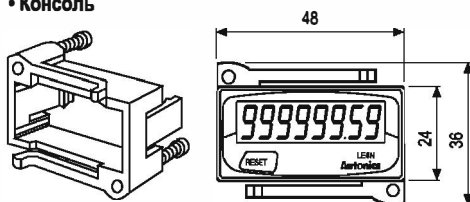

Монтажная выемка в панели

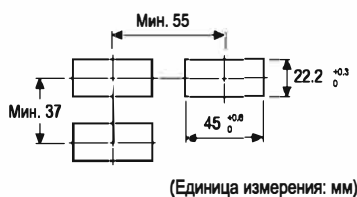


(Единица измерения: мм)

Подключения входов


С внутренним источником питания (Стандартный датчик: датчик с NPN открытого типа)

Вход для электронного ключа

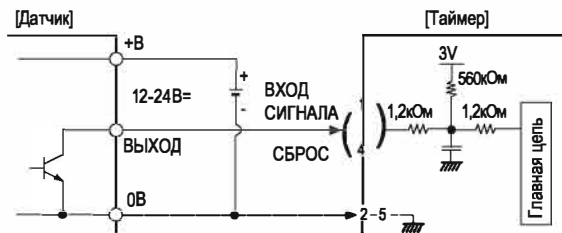


- При подаче напряжения на клеммы № 1 и 4, цепь входной клеммы может быть нарушена, что приведет к отказу. (датчики с выходом NPN-типа, PNP-типа, PNP-типа открытым коллектором использовать не могут.)
- Клеммы 2 и 5 соединены внутри прибора.

Вход для механического ключа

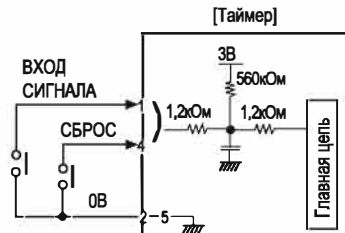

- Нагрузка на коммутирующее устройство 3В, 5 мА.

Универсальный вход по напряжению

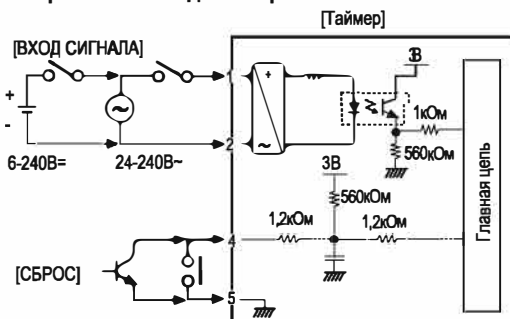


- Датчики приближения АС типа не могут служить источником входных сигналов счетчика.
- Входные клеммы 1, 2 и клеммы сброса 4, 5 изолированы внутри прибора.
- На источнике переменного тока и на источнике постоянного тока сброс невозможен.
- Если в качестве источника сигнала СБРОС используется контакт реле, нагрузка на коммутирующее устройство 3В пост., 5 мА.


Миниатюрный таймер с ЖК-дисплеем

⊙ Вход от датчика приближения АС типа

Для предотвращения отказов, вызванных утечкой тока датчика приближения, рекомендуется установить входное реле.

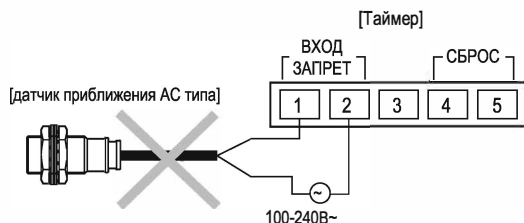


< Неправильное соединение >

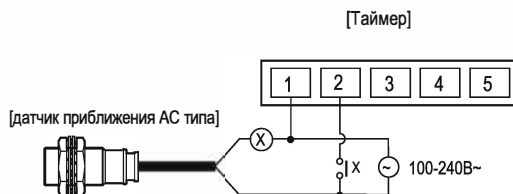

< Правильное соединение >

▣ Параметры времени (TS1, TS2) и диапазон времени

• Выбор параметров времени (TS1, TS2)



[Выбор TS1]



TS1 : 9999.59.59(час.мин.сек.)
99999.59.9(час.мин.)
999999.59(час.мин.)


[Выбор TS2]



TS2 : 9999H59.9(час.мин.)
99999H59(час.мин.)
999999H.9(час.)

→ Направление
кронштейна батарей

• Выбор диапазона времени

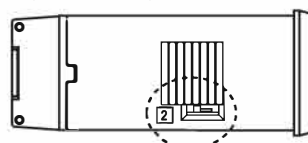


Клемма ↔ Передняя панель

2

TS1	999999.59	99999.59.9	9999.59.59
TS2	999999H.9	999999H59	99999H59.9

• После изменения диапазона времени в процессе работы рекомендуется выполнить выдачу сигнала СБРОС (клемма СБРОС передней панели или внешней цепи).

▣ Время срабатывания

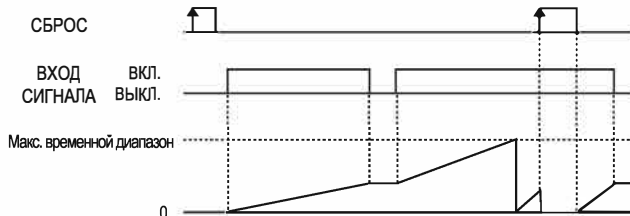

▣ Кнопка включения/выключения функции сброса передней панели





Передняя панель ↔ клемма

1

Разрешение использования Запрет использования


▣ Отсоединение корпуса и замена батареи

• Отсоединение корпуса



Удерживая фиксатор в направлении 1, 2 изделия при помощи инструмента, потяните в направлении 3, корпус снят. ⚠ Во избежание травмы соблюдайте осторожность при работе с инструментом.

• Замена батареи

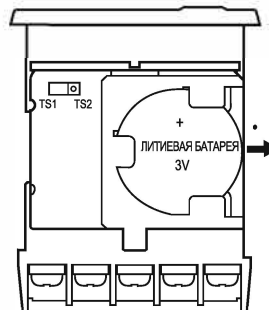

1. Отсоедините корпус.
2. Удалите батарею движением в направлении 1.
3. Соблюдая правильную полярность, установите новую батарею движением в направлении противоположном 1.
 - Батарея не входит в состав поставки.
 - Утилизация батареи путем сжигания или разборки запрещается.